Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

MITTAUSKESKUS MK

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA

Pvm. | Muutos | Teki | Tark. | Koodi

ENSTO

ENSTO ELECTRIC OY

Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI

puh 0204 76 313 fax 0204 76 3493

Piirustusnumero | Mittakaava | Lehti 1 | Lehtiä 1

Keskuksen nimellisarvot

Tyyppi	EVA 80.63 T	
EAN numero	64100 34 403 809	
Nimellisvirta	I_N 80 A	I_N A
Nimellisjännite	U_e (-U_i) 400 V	U_e (-U_i) V
Kotelointiluokka	IP 34	
Liittymisteho	kW	kW
Massa	22 kg	kg

LISÄTARVIKKEET

Tyyppi	Sähkö nro	Nimitys	Määrä
EAL 02.02	34 400 82	Pylväsasennuspakkaus	
EVL 1.02	34 409 02	Jalusta	
EVL 1.04	34 409 04	Kaapelisuoja, lyhyt	
EVL 1.05	34 409 05	Kaapelisuoja, pitkä	
EAL 03.17	34 400 99	Abloy–lukkosovite	
KE 34	19 330 34	Siirtymäriviliitin	

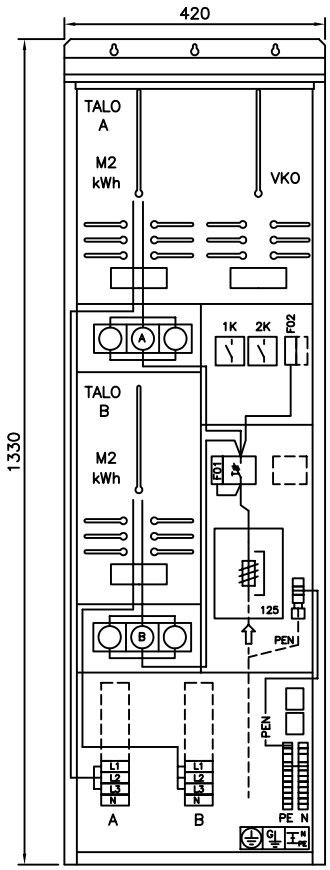

EVA 80.63T 34 403 80

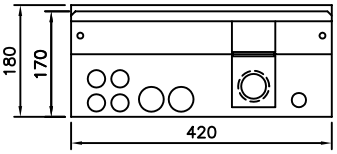

Pääpotentiaalintasauskisko, ei keskuksessa

Päämaadoitusjohdin	Cu 16
Pääpotent.tasausj. rak. runko	MK
Pääpotent.tasausj. putkisto	MK
Pääpotent.tasausj. iv–kanavat	MK
Antenni	MK 6
Puhelinpääte	MK 6
Pääpotentiaalintasausjohdin	MK

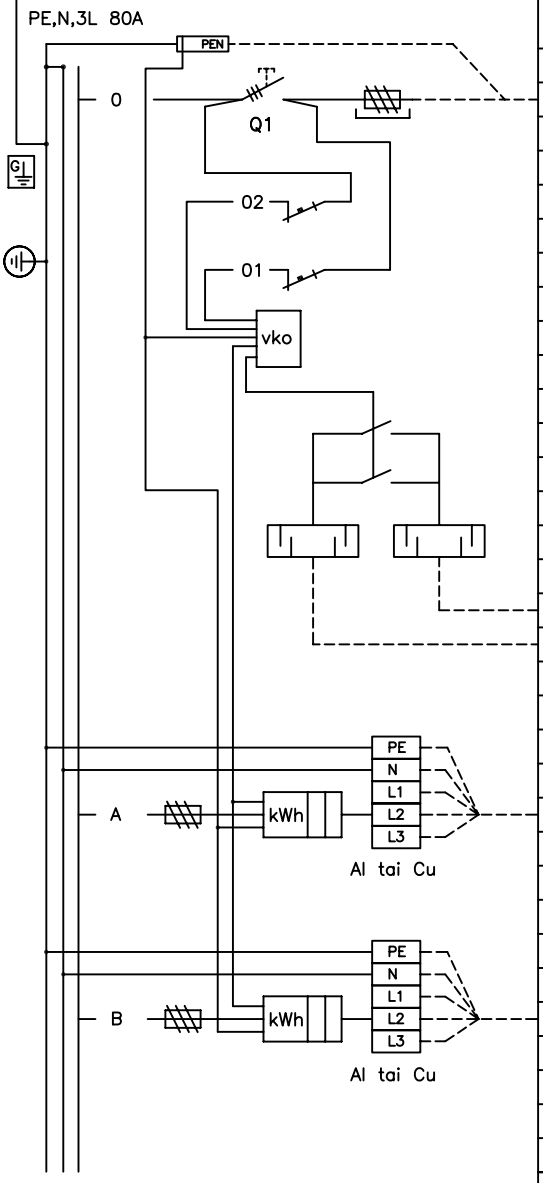

Kaavio	Nimitys	A/A	Laji mm²
	Liittymisjohto	/125	
	Ohjausautomaatti	6	
	Tariffinohjausautomaatti	6	
	Tariffinohjauslaite		
	Yöajan apurele 1K		
	Tehonrajoituksen apurele 2K		
	Ohjausriviliittimet		
	Ohjaustieto Talo A		
	Ohjaustieto Talo B		
3L,N,PE	Talo A:n nousukaapeli	/63	
3L,N,PE	Talo B:n nousukaapeli	/63	

Koodi	Sivu	Pvm.	Muutos–kirjain
34403809	1 (1)	17.03.2000	B