Keskuksen nimellisarvot

Tyyppi	EVNP 125.06T / 2T	EVNP 163.06T / 2T
SSTL n:o	34 402 14	34 415 63
Nimellisvirta	I_N 25 A	I_N 50 A
Nimellisjännite	U_e (-U_i) 400 V	U_e (-U_i) 400 V
Kotelointiluokka	IP 34	IP 34
Liittymisteho	kW	kW
Massa	16 kg	17 kg

LISÄTARVIKKEET

Tyyppi	Sähkö nro	Nimitys	Määrä
EAL 02.02	34 400 82	Pylväsasennuspakkaus	
EVL 1.02	34 409 02	Jalusta 420 leveä	
EVL 1.04	34 409 04	Kaapelisuoja, lyhyt	
EVL 1.05	34 409 05	Kaapelisuoja, pitkä	
EAL 03.17	34 400 99	Abloy–lukkosovite	
EVL 1.10	34 409 10	Jalusta 520 leveä	

Pääpotentiaalintasauskisko, ei keskuksessa

Päämaadoitusjohdin	Cu 16
Pääpotent.tasausj. rak. runko	MK
Pääpotent.tasausj. putkisto	MK
Pääpotent.tasausj. iv–kanavat	MK
Antenni	MK 6
Puhelinpääte	MK 6
Pääpotentiaalintasausjohdin	MK

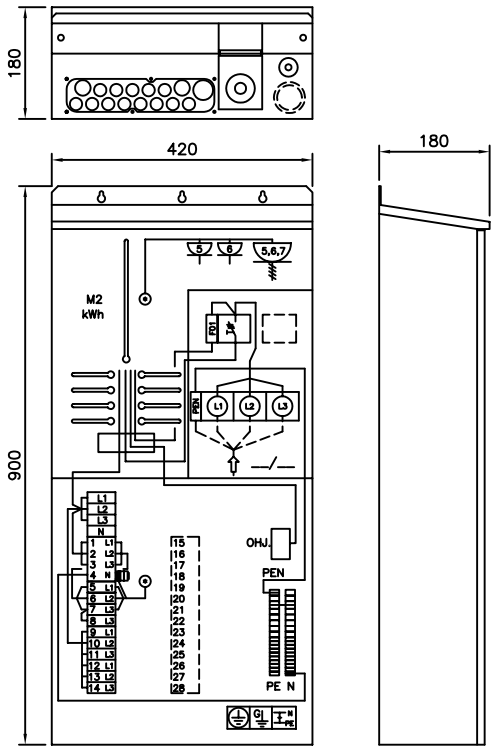

EVNP 125.06T/2T	34 402 14
EVNP 163.06T/2T	34 415 63

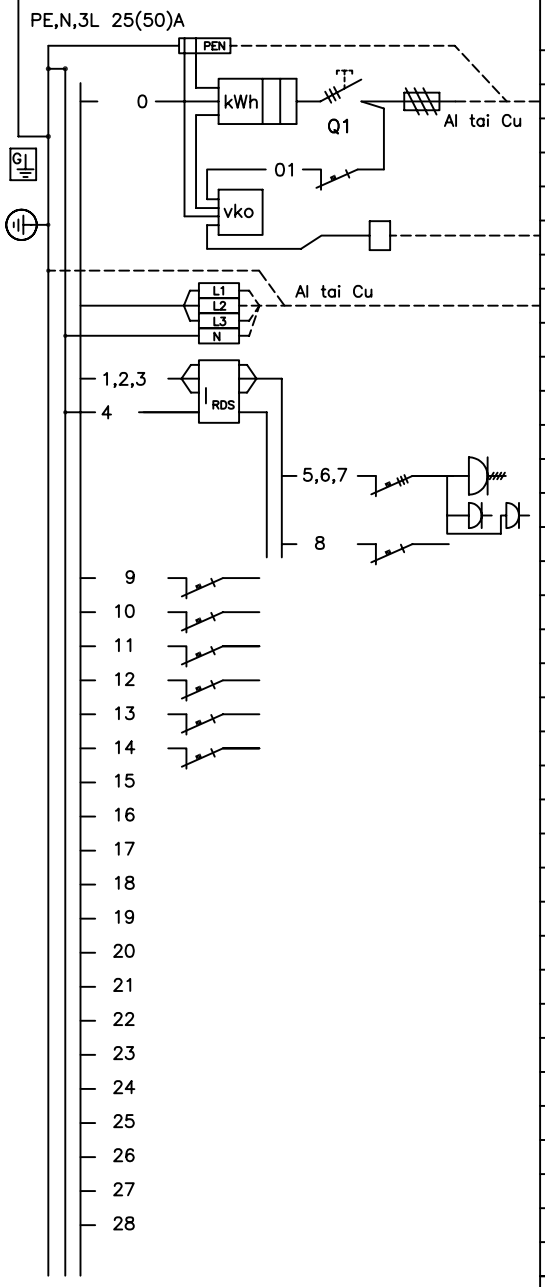

Kaavio	Nimitys	A/A	Laji mm²
	Liittymisjohto	/	
	Tariffinohjausautomaatti	B6	
	Tariffinohjauslaite		
	Tariffinohjausriviliittimet		
3L,N,PE			
L1,L2,L3	Vikavirtasuojakytkin, 4–napainen		
N	400V, 40A, 30mA		
L1,L2,L3	Pistorasia keskuksessa, 16A, 400V	C16	
L1,L2	Pistorasiat keskuksessa, 16A, 230V		
L3		C16	
L1		B10	
L2		B10	
L3		B10	
L1		B16	
L2		B16	
L3		B16	

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji
PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA

Piirustuksen sisältö
MITTAUSKESKUS MK

Pvm. 17.04.2003
Muutos
Teki JMa
Tark.
Koodi 3440214A

ENSTO
ENSTO ELECTRIC OY
Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3440

Mittakaava

Piirustusnumero

Lehti 1

Lehdistä 1