Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

EN 60 439-1 ja EN 60 439-3

Tyyppi	EHSV 245.15U	
SSTL nro	33 031 25	
EAN nro	64 100 33 031 256	
Nimellisvirta I_N	25	A
Nimellisjännite $U_e(-U_i)$	400	V
Kotelointiluokka	IP 20C	
Liittymisteho		kW
Massa	5,5	kg

Nimellisvirta, piirit:	I_N	...20 A max.
Terminen nimelliskestovirta:	I_{CW}	< 10 kA
Nimellinen tasoitus-kerroin 4...5 varoketta/vaihe:		0,7
Nimellinen tasoitus-kerroin 6...9 varoketta/vaihe:		0,6
Nimellinen tasoitus-kerroin ≥ 10 varoketta/vaihe:		0,5
Nimellistaajuus:		50 Hz
Suojaus sähköiskuilta:		Suojausluokka I
Maadoitusjärjestelmä:		TN- järjestelmä
Ympäristöolot:		Normaalit, kohdan 6.1 mukaiset
EMC-käyttöympäristö:		A ja B

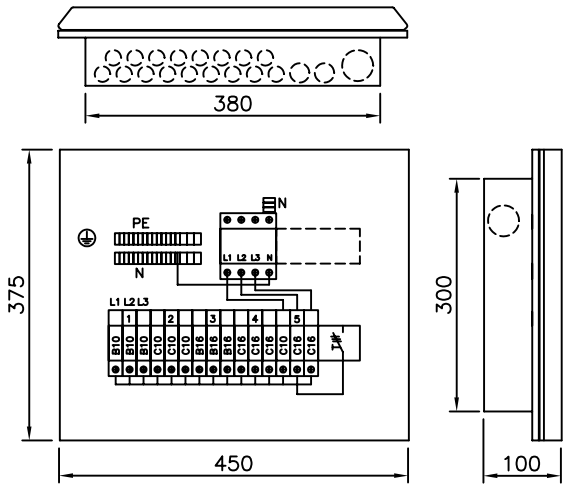

Upotuskotelo EHL 2.15L 33 031 92

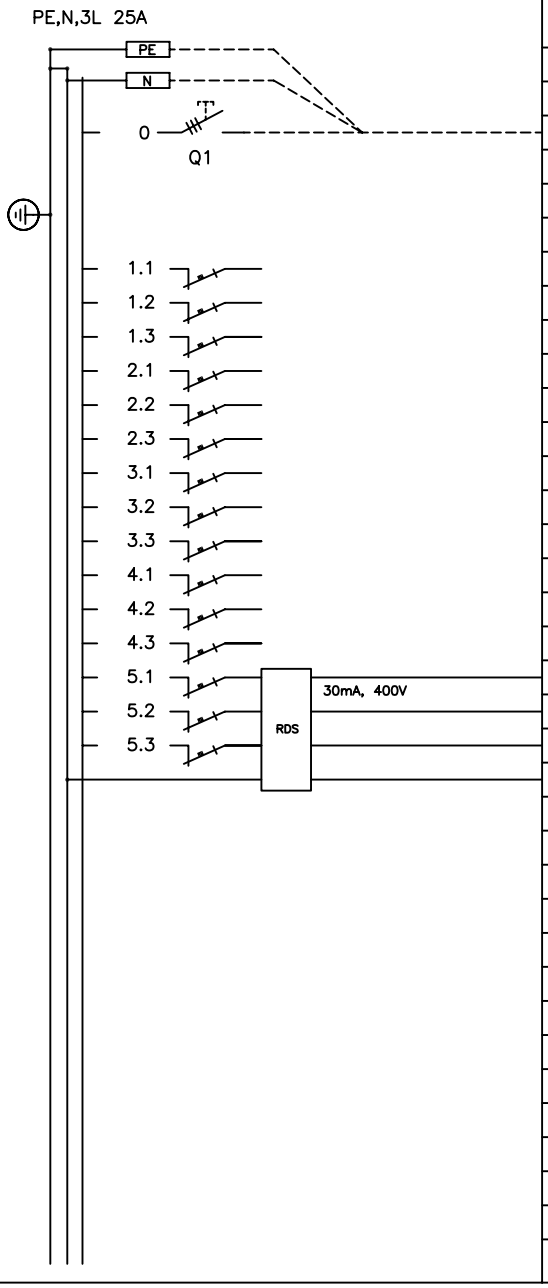

Kaavio	Nimitys	A/A	Laji mm²
	Nousujohto		
L1		B10	
L2		B10	
L3		B10	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	
L1		B16	
L2		B16	
L3		B16	
L1		C16	
L2		C16	
L3		C16	
L1		C10	
L2		C16	
L3		C16	
N			

Piirustusnumero

Mittakaava

Lehti 1

Lehdistä 2

ENSTO ELECTRIC OY
Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3440

Koodi EHSV245-15U-B

Tark.

Teki JMa

Muutos

Pvm. 31.08.2006

Piirustuksen sisältö
RYHMÄKESKUS RK

Piirustuslaji
PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA

Keskuksen osat

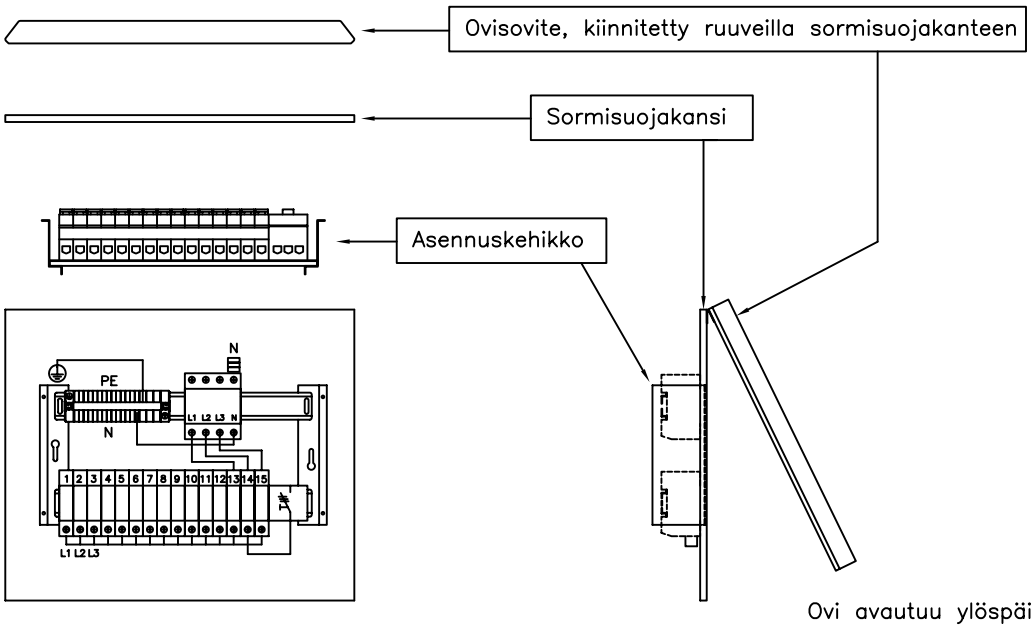

Ovi avautuu ylöspäin,
ovi irrotetaan avaamalla
hieman sormisuojakannessa
olevia saranan kiinnitys ruuveja

Asennuskehikon kiinnitys upotuskoteloon:

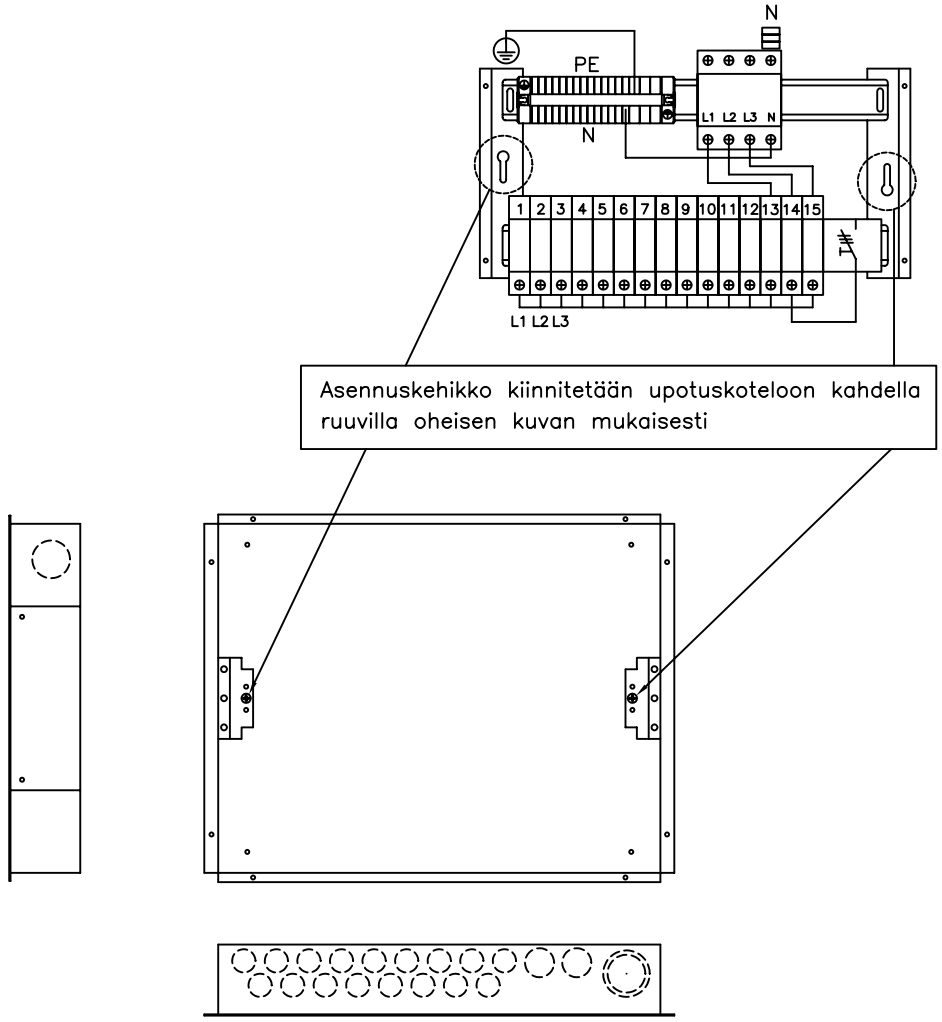

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustusloji
ASENNUSOHJE

Piirustuksen sisältö
EHS– RYHMÄKESKUS UPOTUSKOTELOON

Pvm.	Muutos	Teki	Tark.
31.08.2006		JMa	

Koodi
EHSV245–15U–B

ENSTO ELECTRIC OY
Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3440

Mittakaava

Piirustusnumero

Lehti 2

Lehdistä 2